

Stützdetaill
Detail Säulensockel (H7)
Ansicht Elektrokasten


Fluchtrassen und Hauptverkehrswege dürfen nicht verbaut werden!

Legende
 □ Feuerlöscherposten (Feuerwehrräster muss zugänglich sein)
 ○ Handfeuerlöscher
 □ Elektrotauschenkasten (muss zugänglich sein)
 ↖ NA Nolausgang

Kennzahlen
 Max. Bauhöhe: = 5,5m
 Stände entlang der Hallenwände = Höhe auf Anfrage
 Höhe Jordschienen = 6,7m
 Höhe Beleuchtung = 5,6m
 Stützpfelerraster = 9,6m / 19,2m
 Hallensäulen mit Verschleißwand (0,84x0,67) = 28 Stk.
 Evakuationsausrüstungssysteme bei Hallensäulen auf 4,3m Höhe dürfen nicht abmontiert und nicht verkleidet werden.

Frachtlifte: = L2 = 8500kg
 Allg. Durchfahrtsbreite: = 4,5m
 Bodenbelastung: = 1200kg/m² Grundfläche: = 3840m²

Bodendosen: □ = Wasser Zu- und Ablauf, Druckluft
 = Elektrisch (max. bis 200A / 173kW),
 Telefon- und Internetschlüssel

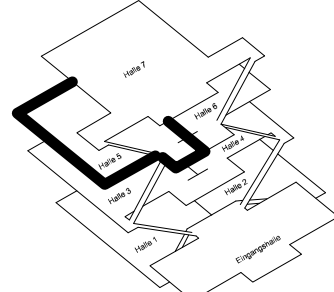

Standplanung
 — geschlossene Seite
 — offene Front

BERNEXPO[®]
 GROUPE

Hallenplan

Messe / Veranstaltung	Halle
FESPO & Golfmesse 2025	5
Anlass-Datum	Zochner / Abteilung
30.1. - 02.02.2025	Messteam
Masstab / Format	Datum / Version
1:300 / A3	

Die Rechte dieses Dokuments obliegen der BERNEXPO AG.
 Das Vervielfältigen und Weiterreichen muss genehmigt werden.

